


# 接続指示図 (TypeA)

施工説明書の「施工方法」では、style **A** をご参照ください。

各種配線は、施工説明書などの同梱資料とあわせて**赤枠**をご参照ください。収納ボックスの各機器はイメージです。

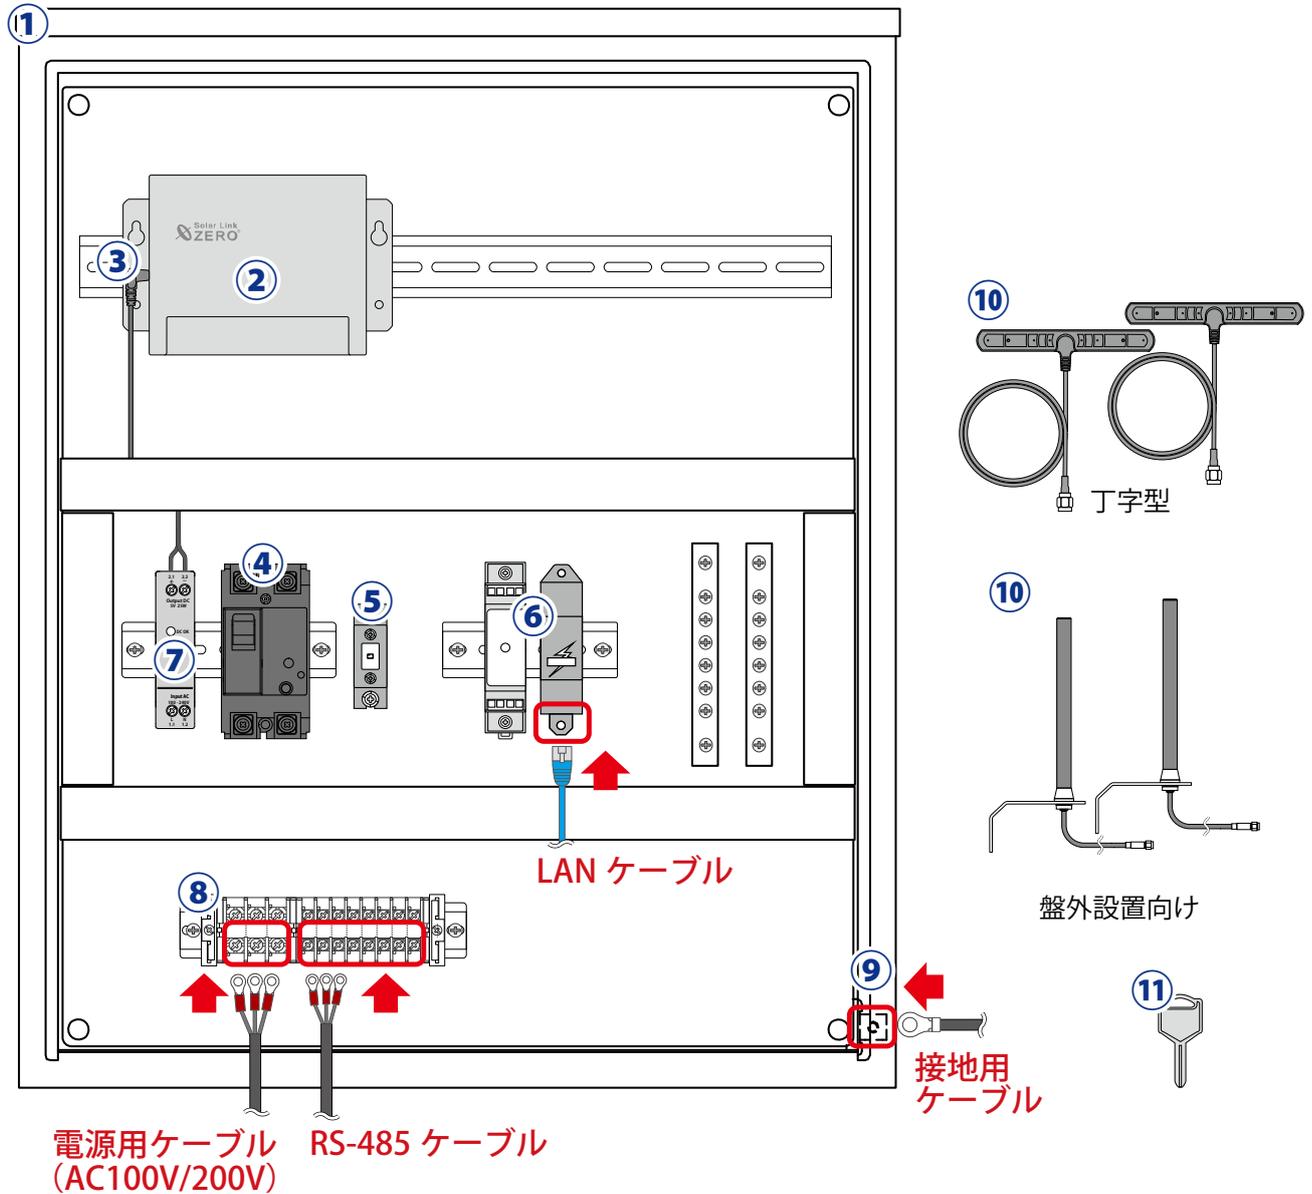

## <各部の名称>

① 収納ボックス (外寸・総重量：W504 × H620 × D163mm ・ 約 15kg)	⑦ 電源ユニット (※ 2)
② ZERO	⑧ 端子台 (電源 / RS-485 用)
③ ZERO の電源プラグ	⑨ 接地端子
④ 漏電ブレーカ	⑩ アンテナ (※ 3) 丁字型 × 2 または 盤外設置向け × 2
⑤ 電源用 SPD	⑪ 収納ボックス付属キー
⑥ 各種 SPD (RS-485 / LAN 用) (※ 1)	

※ 1 計測機器の接続方法により設置品が変わります。

※ 2 出荷時には設置していません。お客様にて設置してください。

※ 3 お客様ご用意の有線回線でネットワークに接続する場合は同梱しません。