


接続指示図 (TypeE)

施工説明書の「施工方法」では、style **C** をご参照ください。

各種配線は、施工説明書などの同梱資料とあわせて赤枠をご参照ください。収納ボックスの各機器はイメージです。

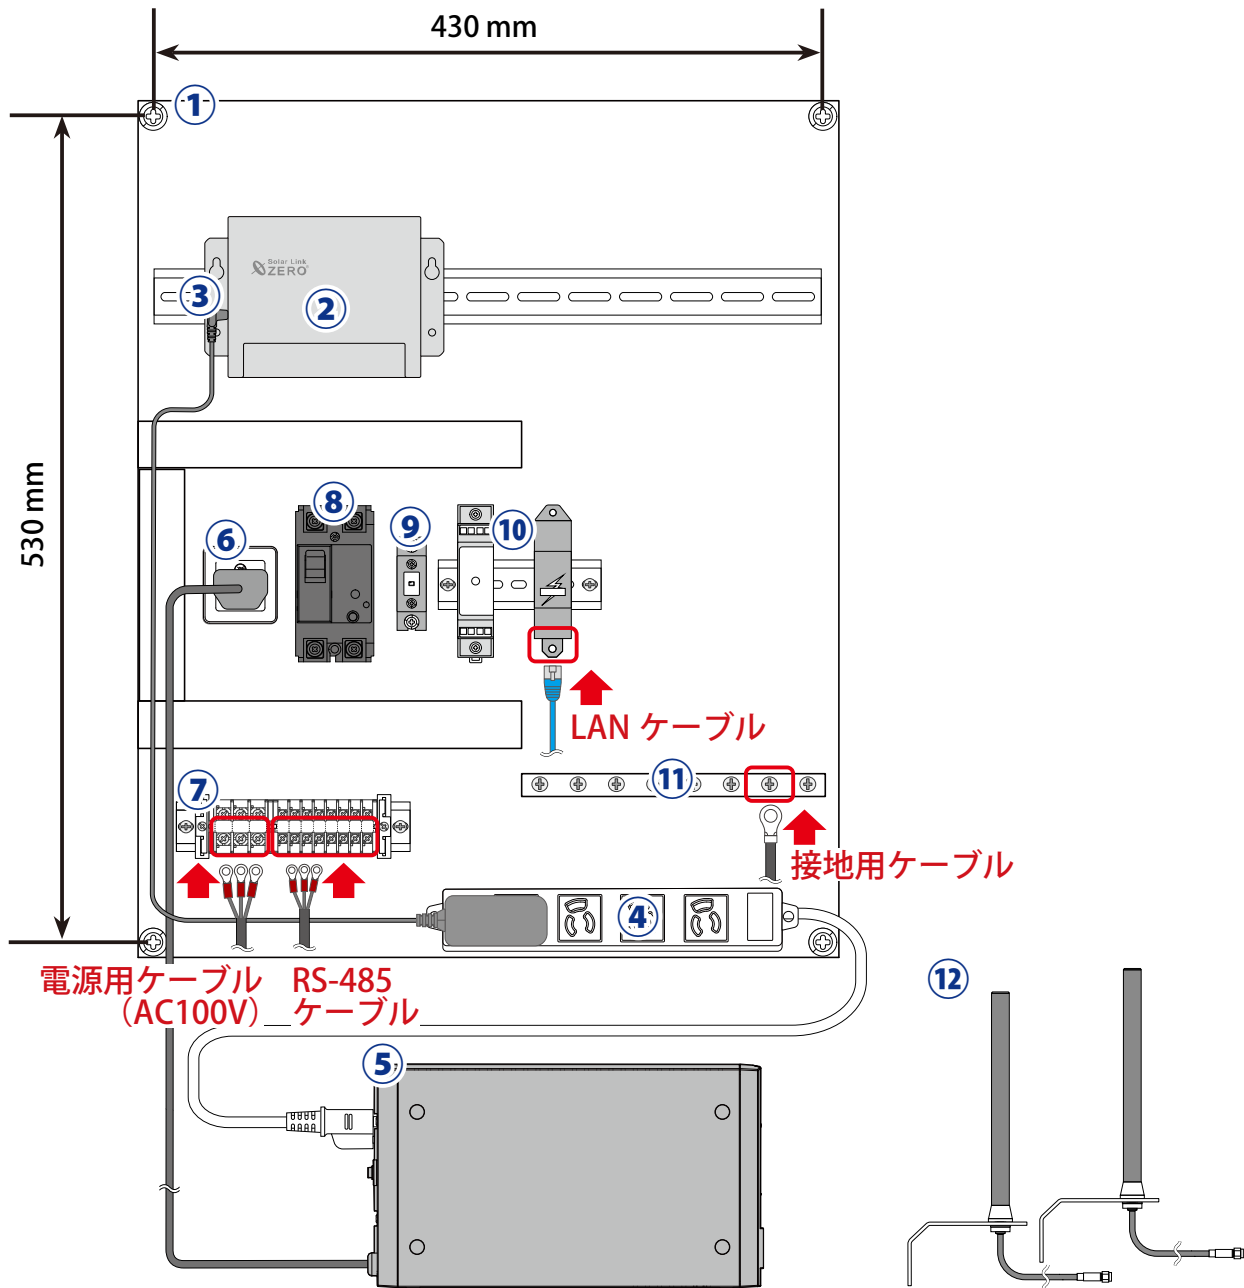

<各部の名称>

① 中板 (外寸: W450 × H550 × D100mm 以下 (中板の厚さは 10mm) 総重量: 約 6kg (UPS は含まず))	⑥ ボックス内コンセント
② ZERO	⑦ 端子台 (電源 / RS-485 用) (※ 2)
③ ZERO の AC アダプタ	⑧ 漏電ブレーカ (主ブレーカ)
④ OA タップ	⑨ 電源用 SPD
⑤ UPS (※ 1)	⑩ 各種 SPD (RS-485 / LAN 用) (※ 2、3)
	⑪ 接地端子
	⑫ アンテナ (※ 4) × 2

※ 1 出荷時には設置していません。お客様にて設置してください。

※ 2 ZERO が 2 台ある場合の配線等は同梱の盤図をご参照ください。

※ 3 計測機器の接続方法により設置品が変わります。

※ 4 お客様ご用意の有線回線でネットワークに接続する場合は同梱しません。