

接続指示図 (TypeF)


カメラ画像
オプション付き

Laplace System

施工説明書の「施工方法」では、style **B** をご参照ください。


各種配線は、施工説明書などの同梱資料とあわせて赤枠をご参照ください。収納ボックスの各機器はイメージです。

⑪ ネットワークハブがない構成の場合は、② ZERO - ⑥ PoE インジェクタ間に LAN ケーブルが接続されています。

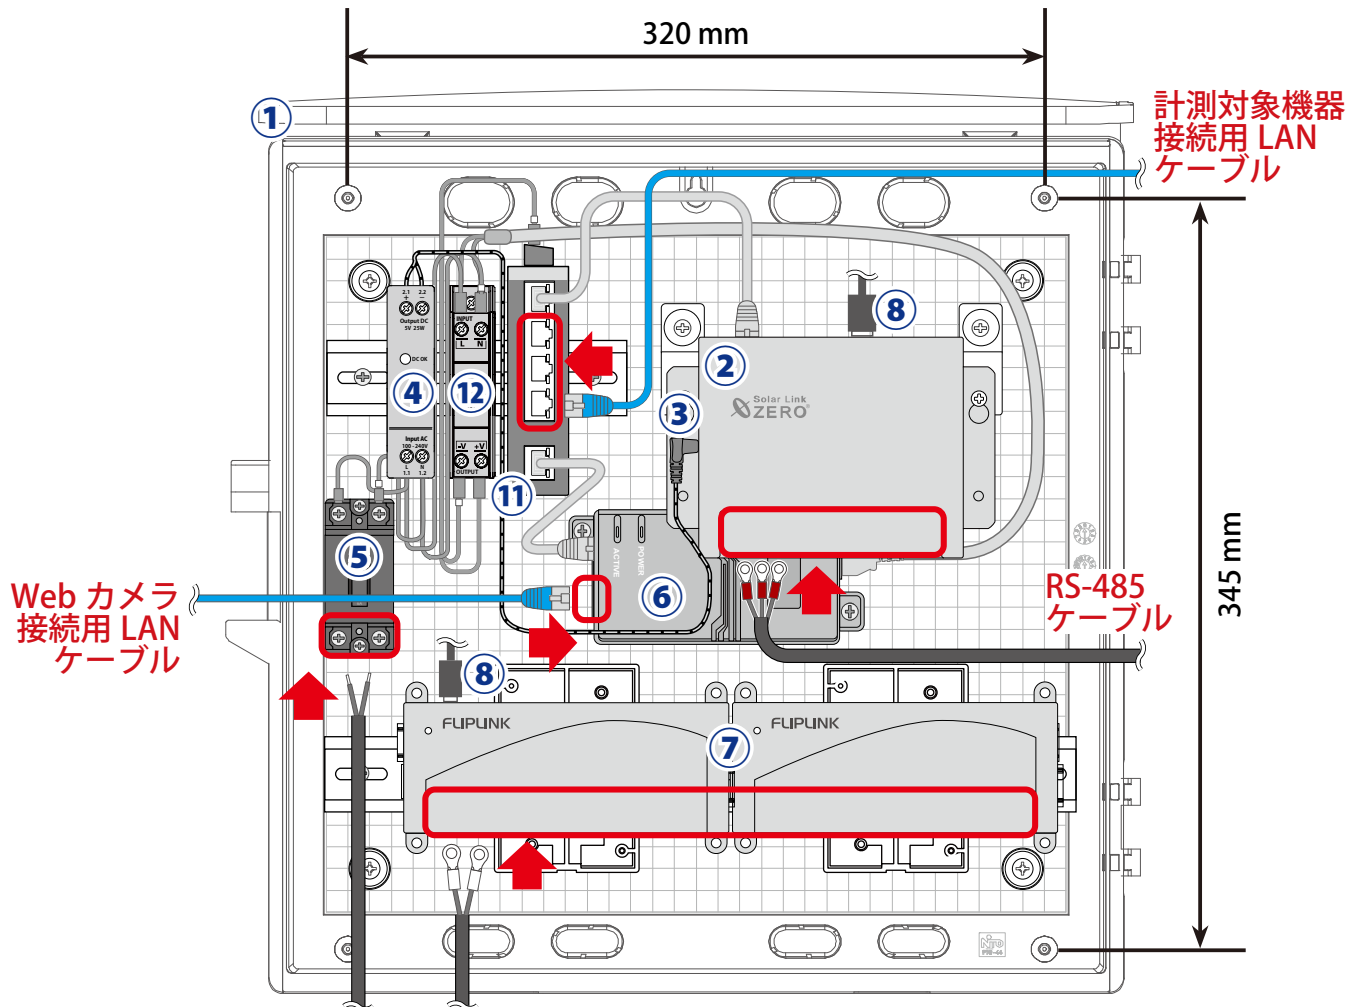

電源用ケーブル
(AC100V/200V)

各種信号用ケーブル

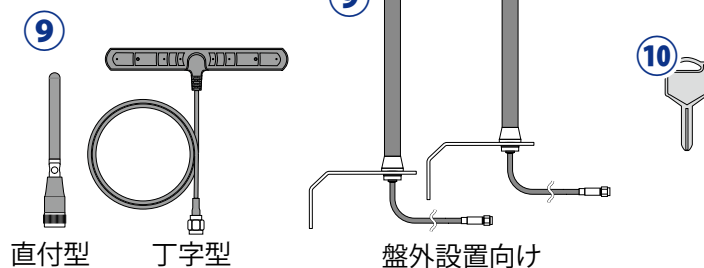

<各部の名称>

① 収納ボックス (外寸・総重量：W425 × H419 × D161mm・約 6kg)	⑦ FLIPLINK
② ZERO	⑧ USB ケーブル
③ ZERO の電源プラグ	⑨ アンテナ 直付型・丁字型 または 盤外設置向け × 2
④ ZERO 用電源ユニット	
⑤ 安全ブレーカ	⑩ 収納ボックス付属キー
⑥ PoE インジェクタ	⑪ ネットワークハブ (※ 1)
	⑫ ネットワークハブ用電源ユニット (※ 1)

※ 1 LAN 接続のパワーコンディショナがある場合にのみ設置します。